



L'environnement est passé baissier en H1. L'indicateur technique est toujours en zone de survente et milite pour une correction haussière. Ce retour devra passer dans un premier temps par un maintien des prix au-dessus de 152.46 suivi d'un dépassement de la TS. Dans ce cas, les prix s'orienteront sur la KS à 154.13 au cours de la matinée et à 153.72 dès le milieu de l'après-midi. Auparavant le contrat devra s'affranchir de la zone de résistance tracée en H4 comprise entre 153.15 et 153.23.

Attention, meeting BCE à 14h30.

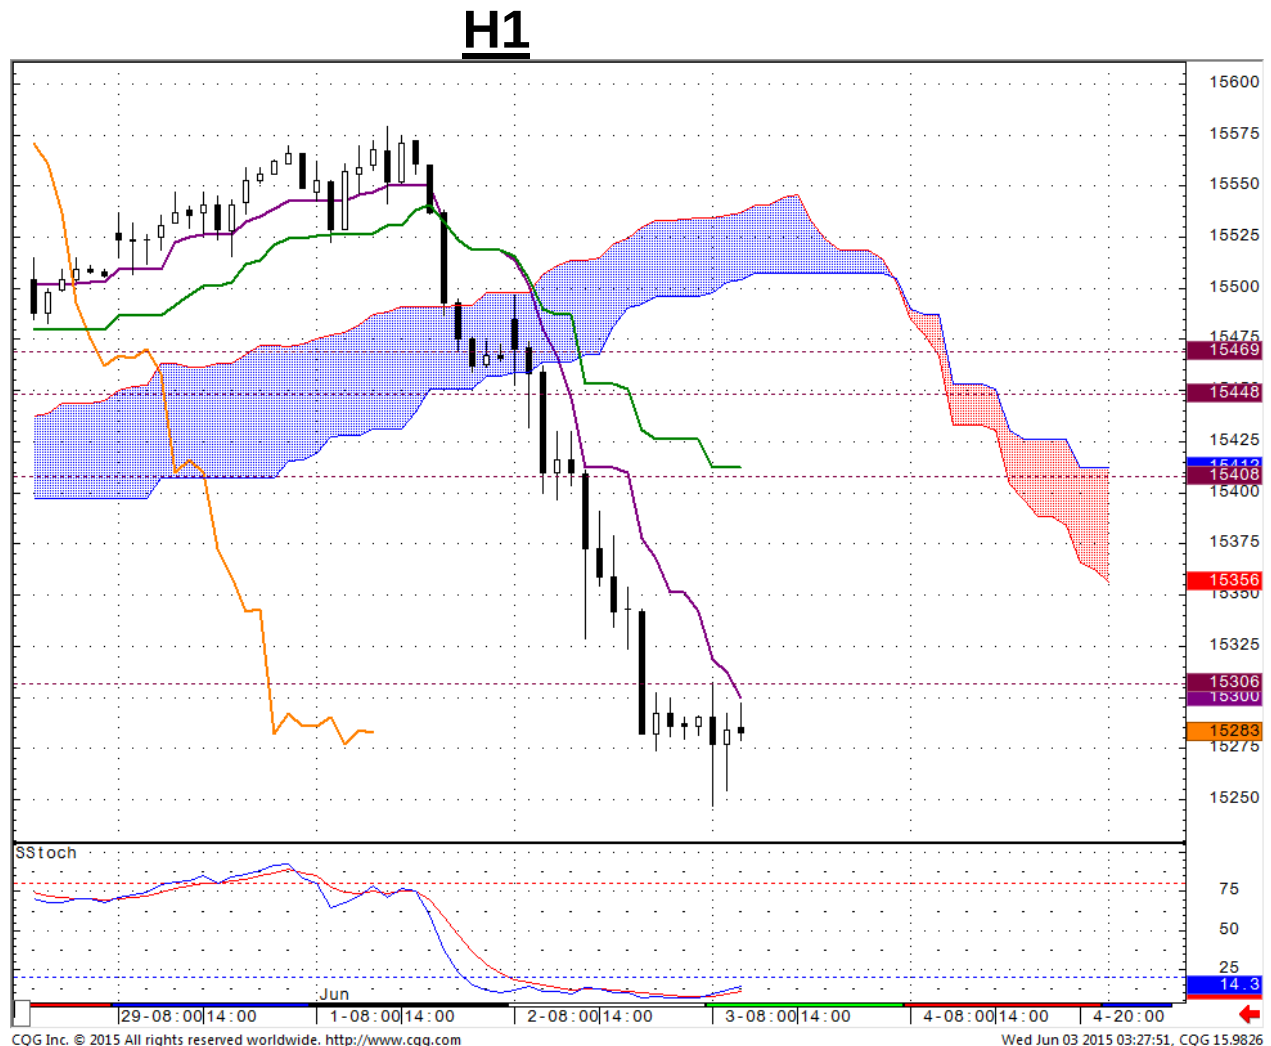

Graphique base horaire (H1): Le contexte est passé baissier en H1 mais reste survendu. Comme on a pu le constater hier, la situation de surtension n'empêche pas la baisse des prix. Il favorise tout de même un rebond des prix. La TS colle aux prix et milite pour une poursuite de la baisse. En dépassement, un retour sur la KS peut être envisagé. Cette dernière se situe actuellement à 154.13 et devrait baisser sur 153.72 au milieu de l'après-midi si le support de 152.46 n'est pas enfoncé.

H4

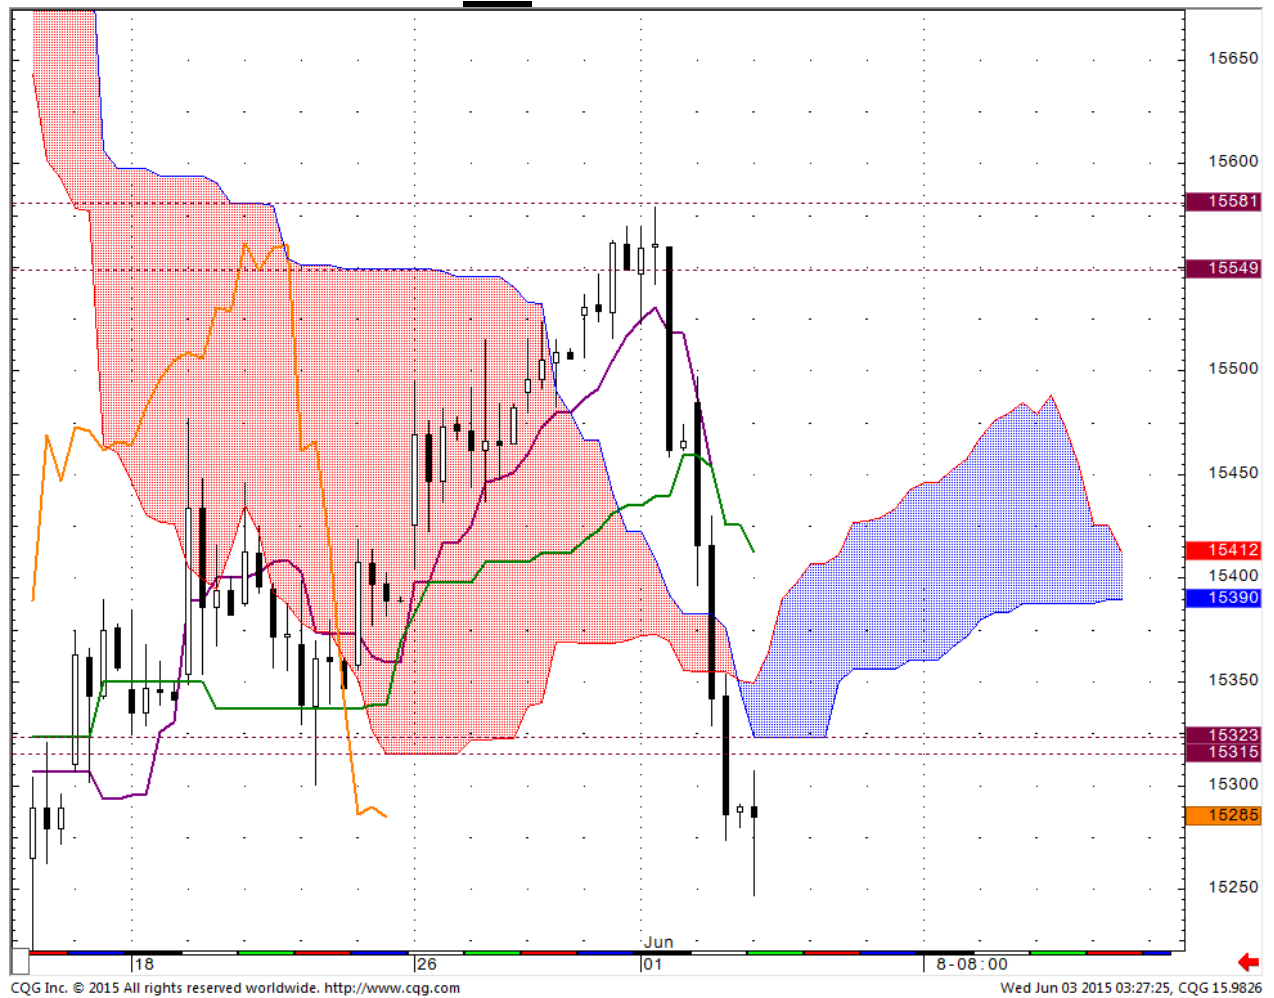


CQG Inc. © 2015 All rights reserved worldwide. <http://www.cqg.com>

Wed Jun 03 2015 03:27:25, CQG 15.9826

Graphique base 4 heures (H4) : Retour des prix et de la LS sous le nuage qui tracent une zone de résistance entre 153.15 et 153.23.

D

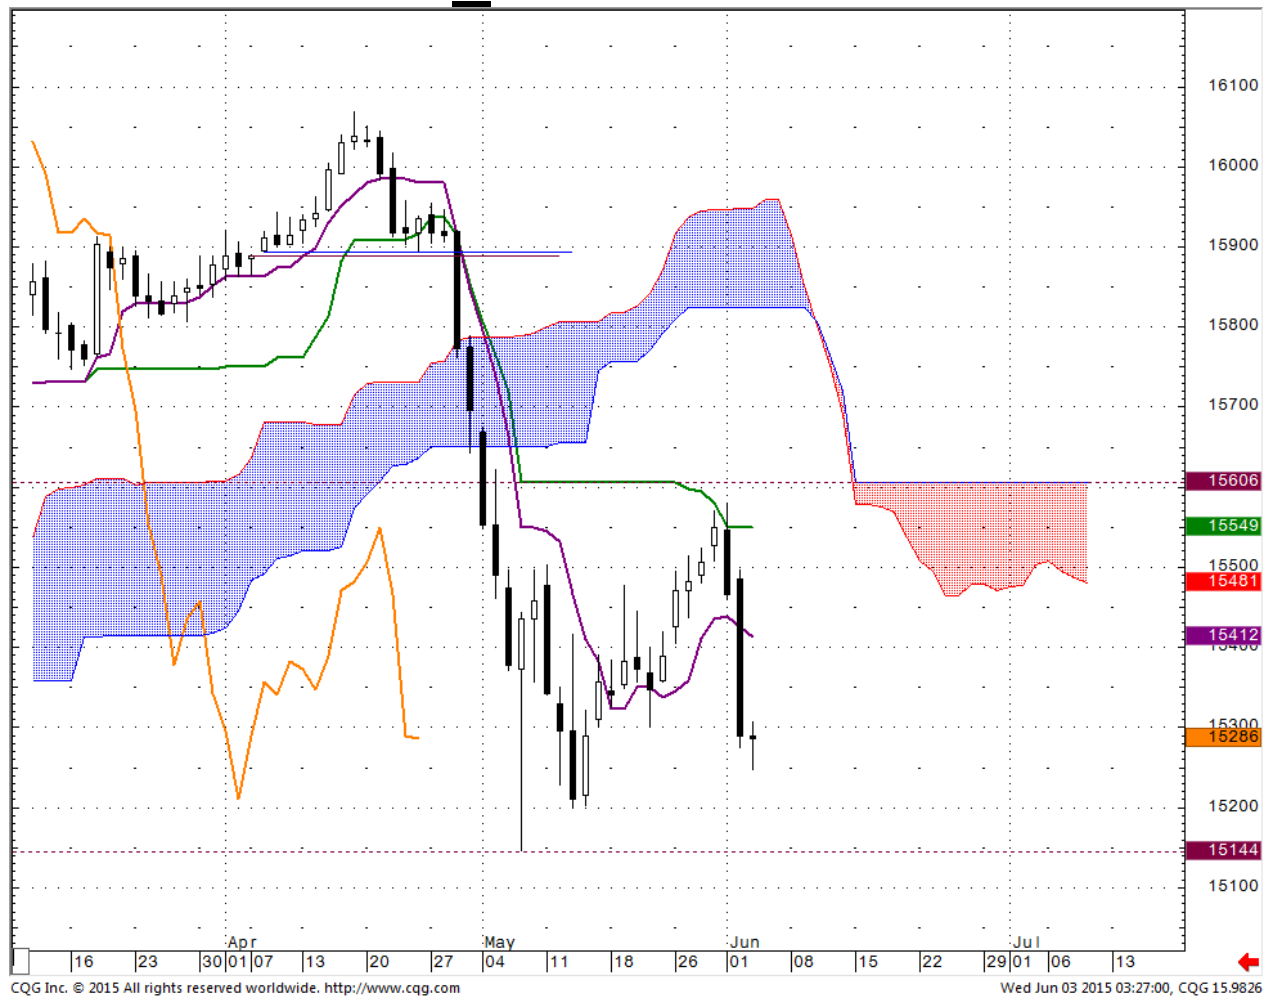

Graphique Daily (D): **TS en résistance sur 154.12.**

ATTAL JEAN-LUC

(Définition des termes)

TS (mauve) = $\frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$

sur les 9 dernières périodes

KS (vert) = $\frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$

sur les 26 dernières périodes

LS (orange) = clôture

décalée de 26 périodes en arrière

SSA (bordure du nuage) = $\frac{TS + KS}{2}$

projetée 26 périodes en avant

SSB (bordure opposée du nuage) = $\frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$ sur les 52 dernières

périodes, projetées 26 périodes en avant

Unités de temps :

W: weekly

D: daily

H4: base 4 heures

H1 : base horaire

30M : base 30 minutes