


Le dépassement de la TS en H4 milite pour une poursuite de la hausse sur la KS de cette unité de temps. Cela donne un support à 163.53 pour une zone de résistance comprise entre 164.00 et 164.10. La borne haute de cette zone se trouve renforcée par une SSB de la LS sur 164.12. Elle sera probablement très difficile à passer dans le contexte actuel mais son dépassement redonnera un peu d'espace aux prix pour revenir sur ses résistances Daily comprises entre 164.35 et 164.46.

H4

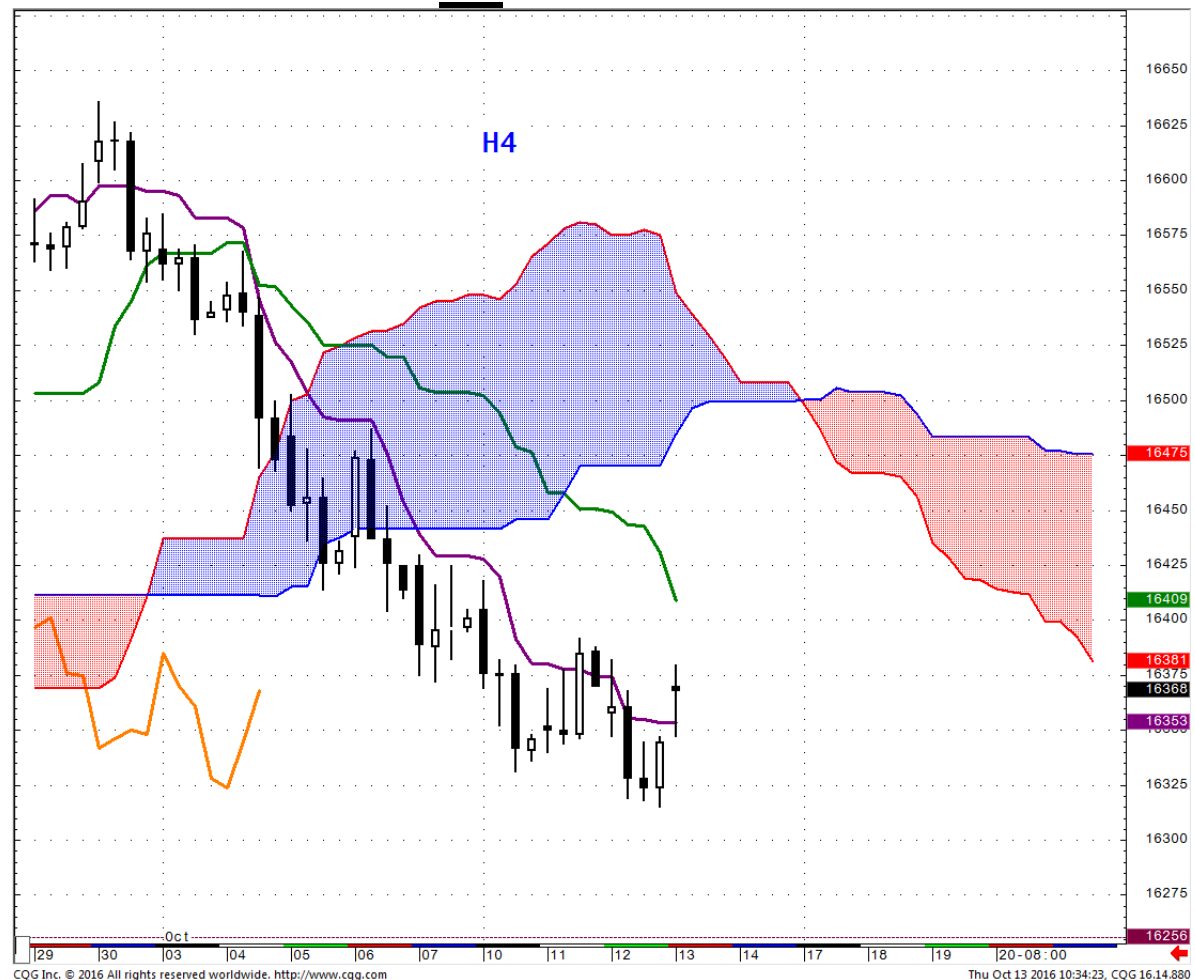


Graphique base 4 heures (H4) : Le contexte est baissier sur cette unité de temps. Ce matin, le dépassement de la TS sur 163.53 donne au marché la possibilité de revenir sur sa KS. La TS restera plate une bonne partie de la journée sur le niveau actuel. Son dépassement devra être validé par une clôture H4 pour envisager une poursuite de la hausse sur la KS.

La KS actuellement sur 164.09 baissera légèrement au cours de l'après-midi sur 164.01. Cela nous donne une première zone de résistance comprise entre 164.00 et 164.10.

La bordure basse du nuage de la LS, plate sur 164.12 va renforcer la zone de résistance représentée par la KS.

Elle sera probablement très difficile à casser.

D

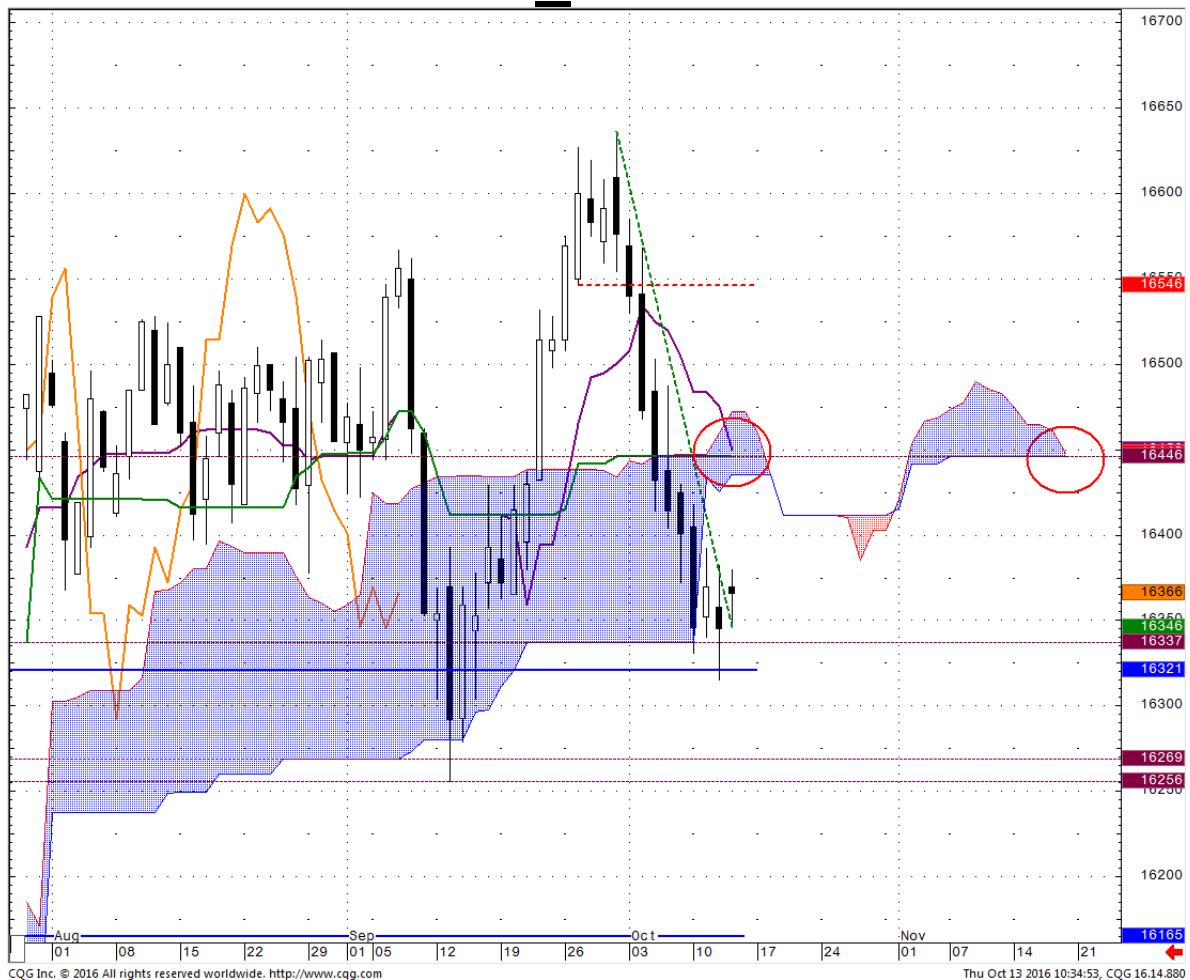

Graphique Daily (D): Les prix sont passés sous le nuage. Ils avantagent la poursuite de la baisse mais pour valider un changement de contexte, favorable à la baisse, la LS (qui représente la clôture de l'unité de temps analysée) devra s'établir sous son nuage, soit 162.69 pour la journée.

Les dernières chandelles composées essentiellement d'ombres traduisent un sentiment d'indécision. Le marché a testé le support de 163.37 concrétisé par un plat de nuage, sans parvenir à l'invalidiser. Pour autant ces échecs n'ont pas encore débouché sur un rebond des prix. Même si les investisseurs ne cherchent pas à amener les cours plus bas, cela ne les a pas encore amenés à réaliser leurs gains en rachetant leurs positions shorts.

Quoi qu'il en soit, un maintien du contrat au-dessus de 163.37 militera pour une correction haussière des prix avec pour cible le nuage dont la borne basse se situera au cours des prochains jours sur 164.35.

ATTAL JEAN-LUC

(Définition des termes)

$$TS \text{ (mauve)} = \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$$

sur les 9 dernières périodes

$$KS \text{ (vert)} = \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$$

sur les 26 dernières périodes

LS (orange) = clôture

décalée de 26 périodes en arrière

$$SSA \text{ (bordure du nuage)} = \frac{TS + KS}{2}$$

projetée 26 périodes en avant

$$SSB \text{ (bordure opposée du nuage)} = \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$$

sur les 52 dernières

périodes, projetées 26 périodes en avant

Unités de temps :

W: weekly

D: daily

H4: base 4 heures

H1 : base horaire

30M : base 30 minutes