


Bund Daily 09 décembre 2016

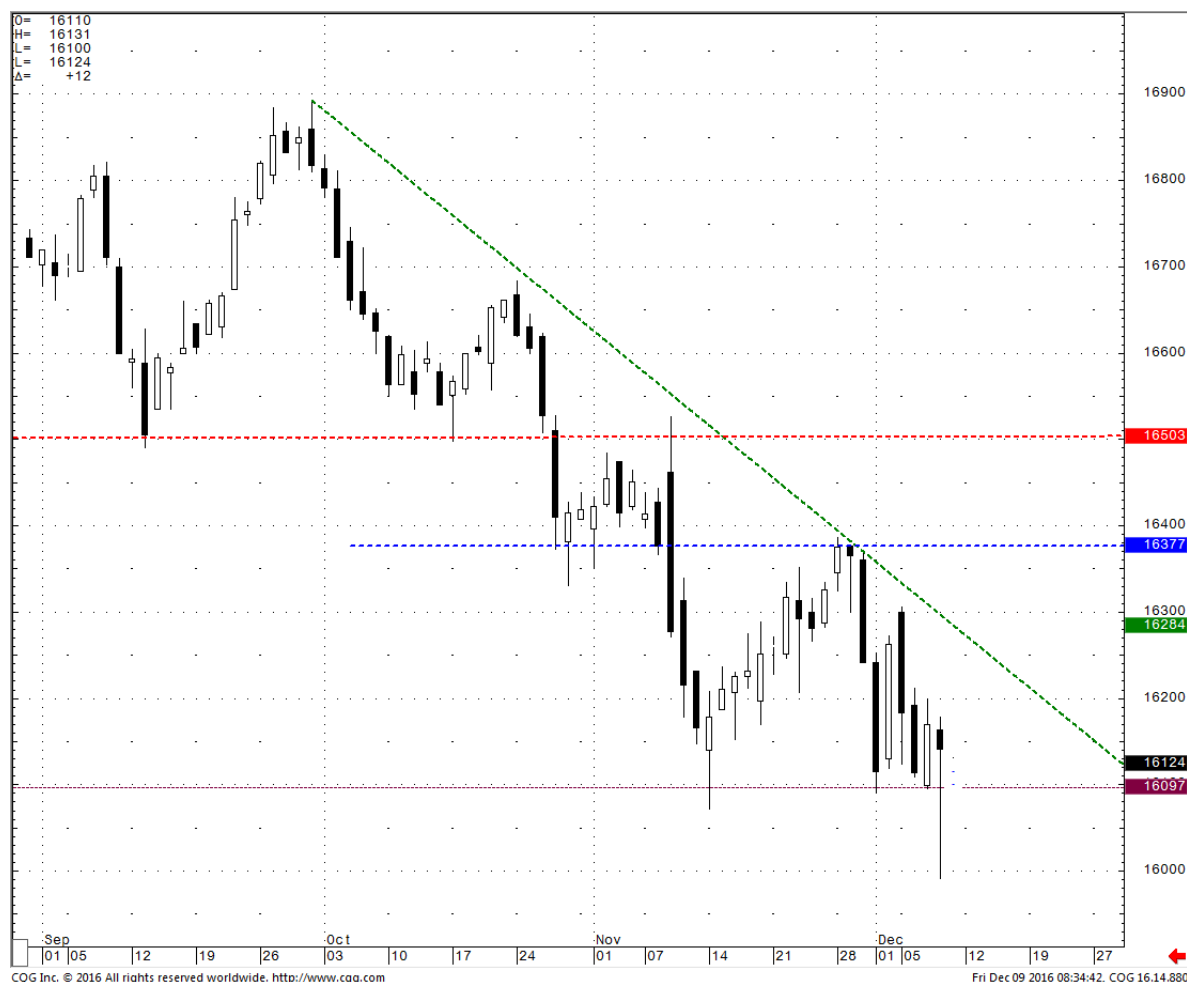

Hier, la BCE a été source de volatilité. Cela s'est traduit par la formation d'une chandelle de type marteau.


Le marteau est une bougie d'alerte et d'indécision qui montre que les vendeurs de la séance n'ont pas tenu leurs positions faute de conviction forte. Une hausse des prix aujourd'hui augmentera le sentiment d'incertitude des baissiers ce qui les incitera à réaliser une partie de leur gain.

Quoi qu'il en soit, le contexte est baissier comme le montre la décomposition du mouvement composée de sommets et de creux progressivement plus bas. L'oblique baissière nous envoie le même message. Son point se situera pour la journée sur 162.84. Son dépassement sera le premier élément susceptible de remettre en question le mouvement baissier. Il sera issu en partie de rachats de shorts.

Mais pour envisager un retour de la hausse des prix, le contrat devra s'établir au-dessus de 163.77, dernier sommet où s'était formée à la fin du mois de novembre une structure de retournement.

Le marteau reste une alerte. La rupture de son point bas de 159.91 invalidera ce chandelier et replacera le marché dans un environnement favorable à une poursuite de la baisse des prix.


Daily

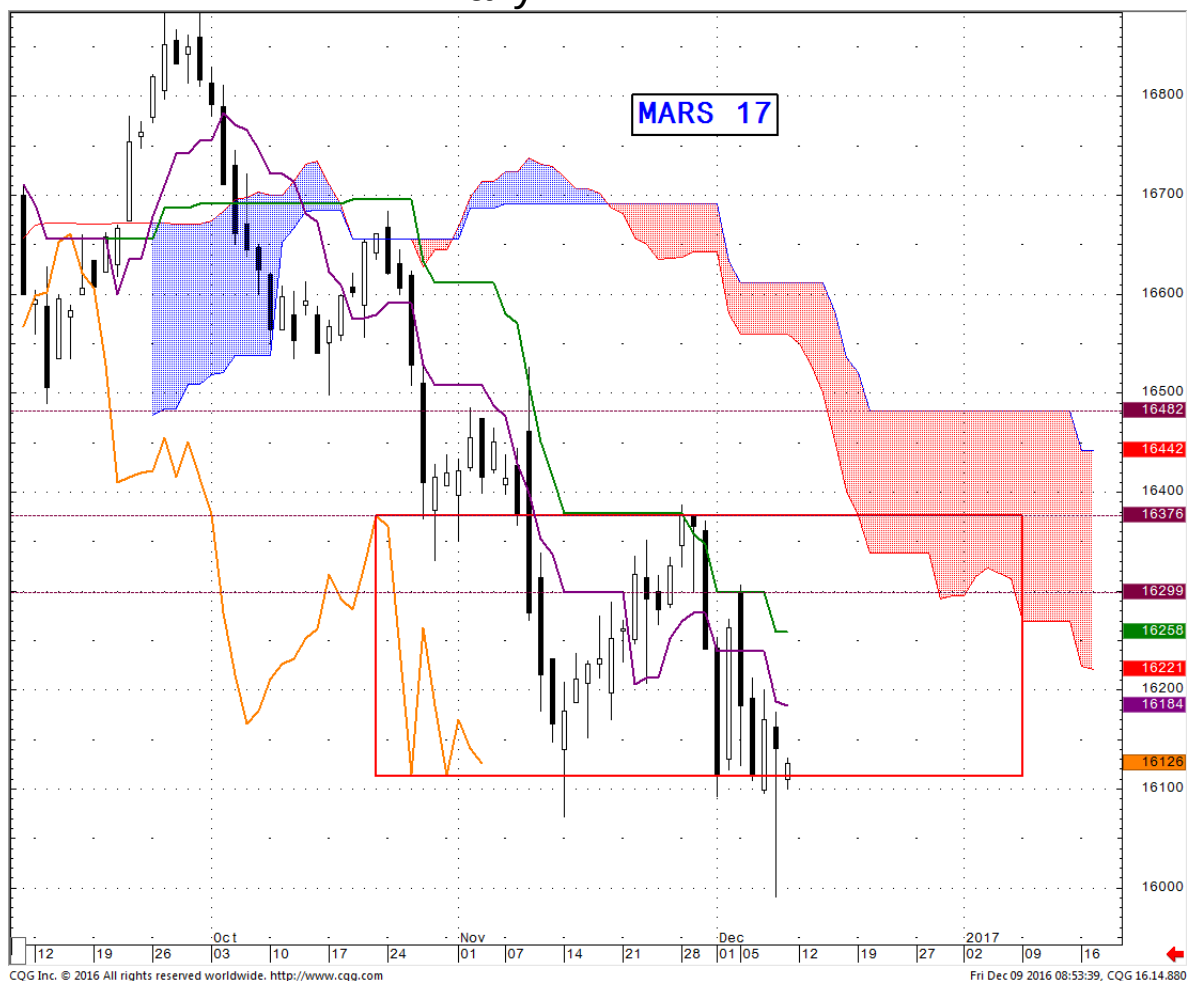

Ainsi le marteau a cassé temporairement la partie basse de sa dérive latérale située sur 161.14. Le retour au sein de la consolidation horizontale permet d'envisager une poursuite de la hausse vers la borne supérieure située sur 163.76.

Auparavant, les prix devront s'affranchir de la zone médiane définie par la KS qui devrait rester stable sur 162.58.

Quoi qu'il en soit, le contexte est baissier et le nuage futur reste orienté à la baisse. Cette observation affaiblit le scénario de rebond d'autant plus que la TS continuera de baisser au cours des prochains jours tant que les prix ne dépasseront pas 163.00.

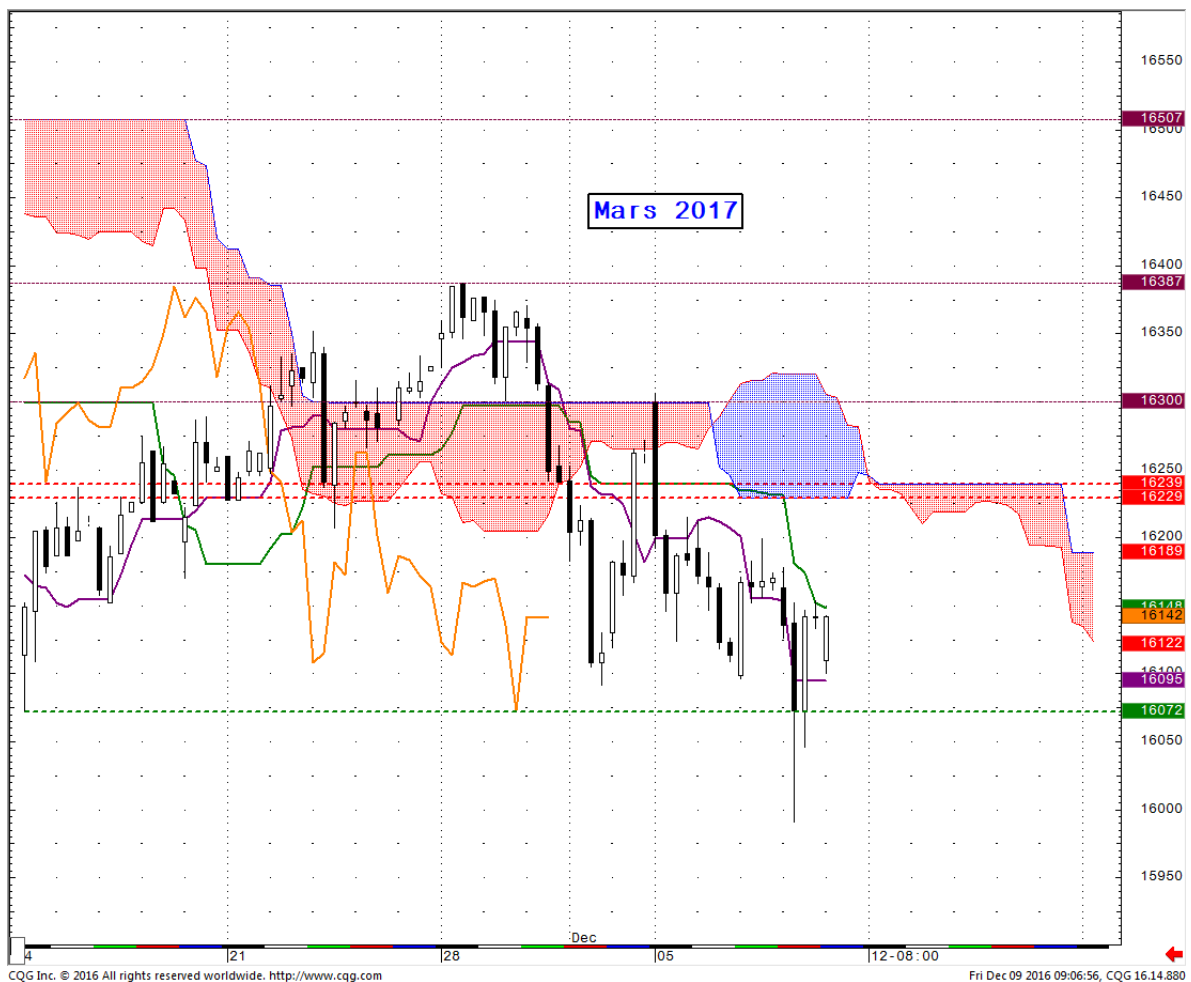


Sur l'unité de temps inférieure, les prix sont cadrés par la TS et la KS. La première en tant que support et la seconde comme résistance. Ces deux lignes seront respectivement sur 160.95 et 161.48.

La rupture du support de 160.95 militera pour une reprise de la baisse en direction du point bas d'hier de 159.91 alors que la cassure de 161.48 permettra d'avantager le scénario Daily d'un maintien des prix au sein de la dérive latérale se dirigeant vers sa borne haute.

Sur cet horizon de temps, un dépassement en clôture H4 de la KS à 161.48 trouvera en résistance la SSB plate sur 162.39.

H1

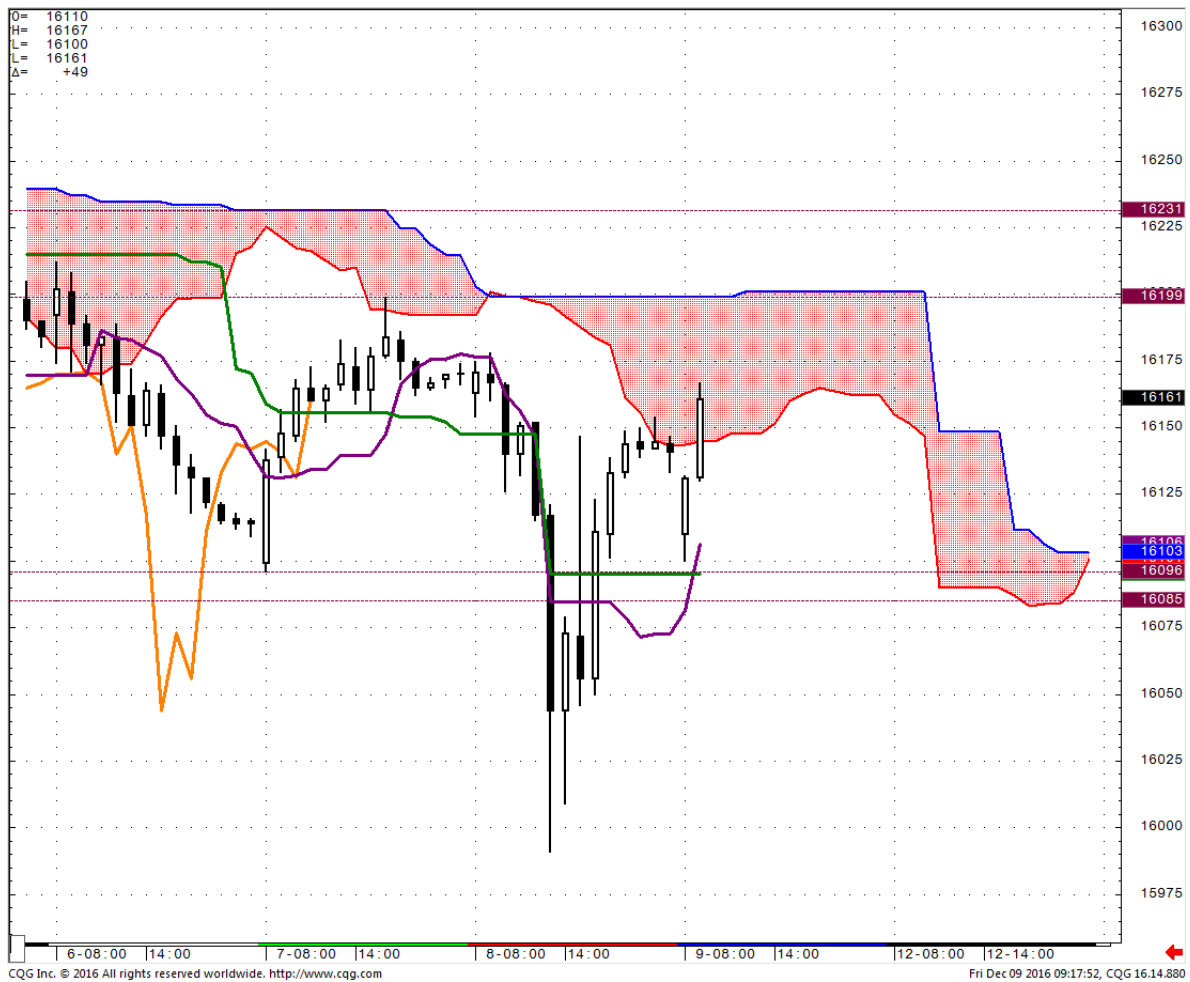

Le contexte du H1 évolue à la hausse dans un environnement qui reste toujours en faveur de la baisse. Le dépassement de la borne haute du nuage à 161.99, sera positif, mais il devra être suivi par une cassure de 162.31 pour permettre à la LS d'évoluer en toute liberté.

Sous 161.99, la KS plate sur 160.96 servira de support. Elle baissera au cours de l'après-midi sur 160.85. Pour garder un biais positif, cette zone ne devra pas être invalidée en clôture H1.

ATTAL JEAN-LUC

(Définition des termes)

TS (mauve) = $\frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$ sur les 9 dernières périodes
KS (vert) = $\frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$ sur les 26 dernières périodes
LS (orange) = clôture décalée de 26 périodes en arrière
SSA (bordure du nuage) = $\frac{TS + KS}{2}$ projetée 26 périodes en avant
SSB (bordure opposée du nuage) = $\frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$ sur les 52 dernières périodes, projetées 26 périodes en avant

Unités de temps :

W: weekly

D: daily

H4: base 4 heures

H1 : base horaire

30M : base 30 minutes