


BTP mars 2017

WEEK *Attention, la semaine n'est pas terminée, la dernière chandelle non plus*

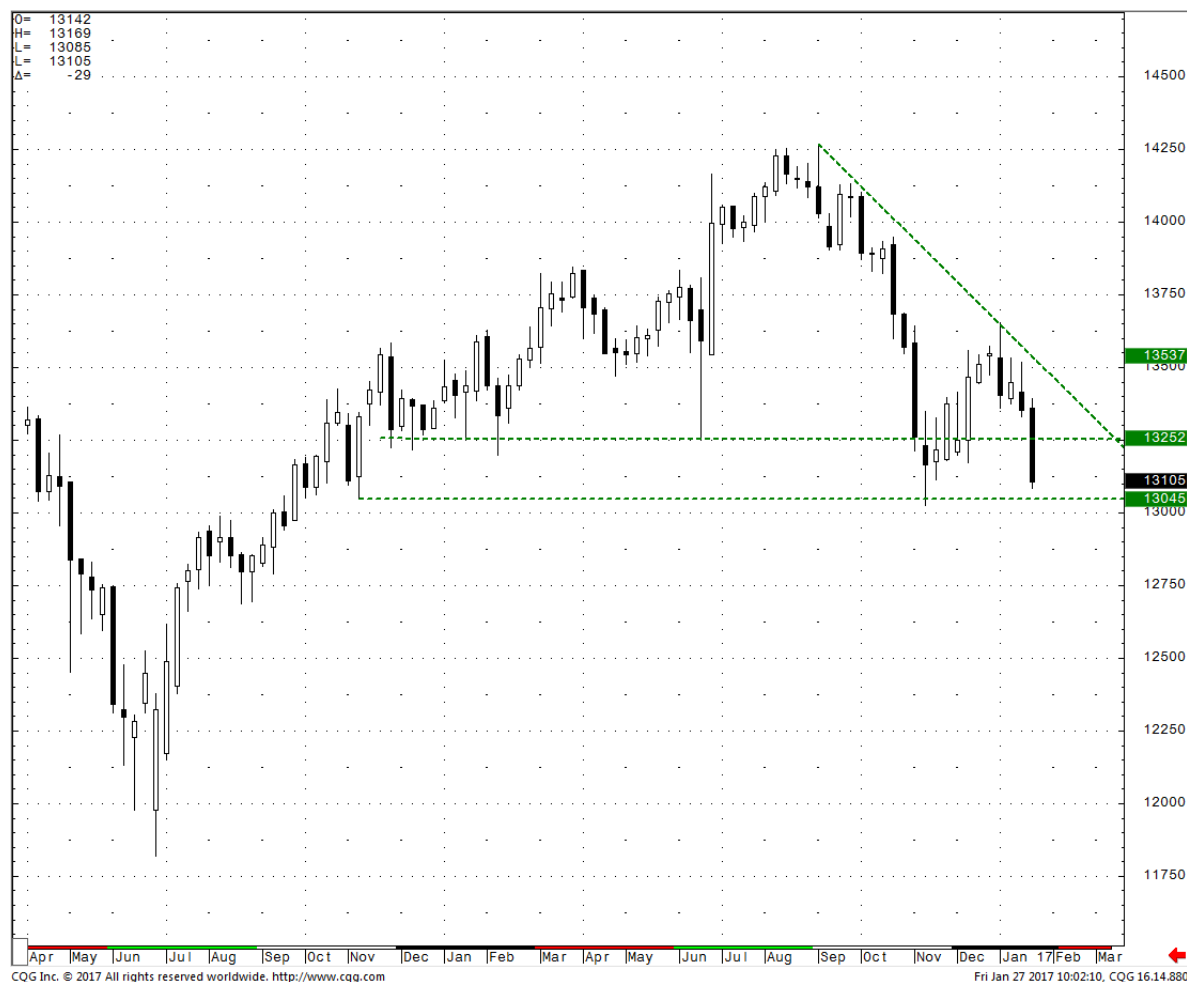


Le marché évolue sous une oblique baissière qui dessine la tendance sur le moyen terme (point sur 135.37 pour la semaine). La cassure du support intermédiaire de 132.52 milite pour un retour sur le bas récent de 130.45.

La dernière chandelle a pour le moment des caractéristiques baissières fortes. Un maintien des prix sous 132.30 avantagera le courant vendeur ainsi que la poursuite de la baisse avec pour objectif la cassure sur support de 130.45.

A noter que le support de 130.45 se trouve renforcé par les 50 % de retracement de la hausse comprise entre 118.21 – 142.67. La cassure de ce point résultera d'une volonté baissière solide. La suite devrait alors ramener le contrat dans un premier temps sur 127.55 (61.8%) avant le bas de 118.21.

Les indicateurs techniques ne sont pas encore en zone de survente. Ils laissent de l'espace pour une prolongation de la baisse.

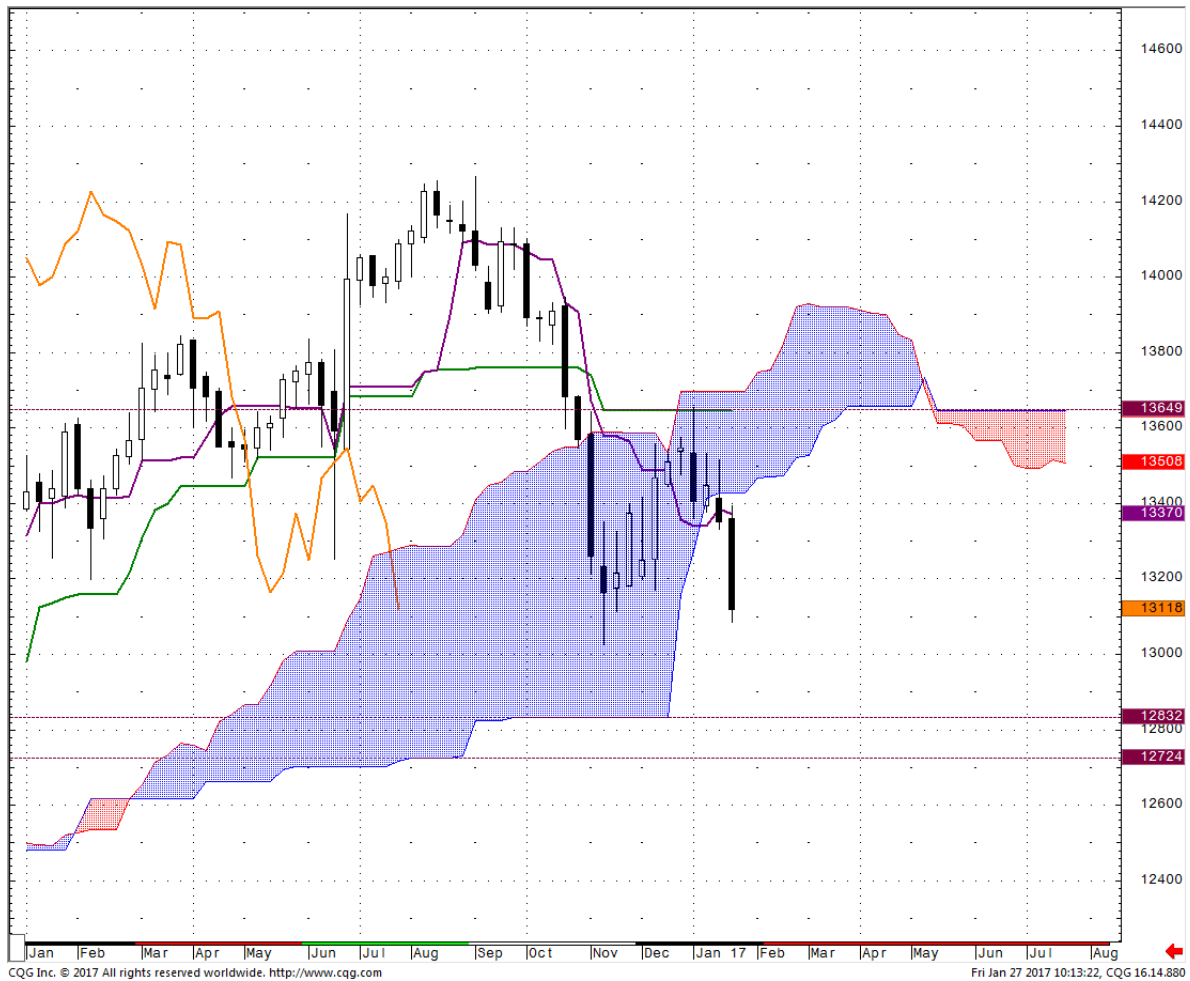

La cassure du nuage par les prix peut être considérée comme le premier élément favorable à un retournement baissier. Ainsi sous 134.27, le contrat BTP poursuivra son évolution sous son nuage.

Quoi qu'il en soit, la cassure du nuage par les prix doit être confirmée par une LS s'établissant elle aussi sous son nuage. La SSB de la LS se situe actuellement sur 127.24. Ce sera un bon support d'autant plus que sa forme est plate et qu'elle est très proche du point de retracement de 127.55 (61.8%).

Même si ce support limite le potentiel de baisse du contrat pour inverser le mouvement, les prix devront revenir au-dessus de 136.49, plat de KS passée et de nuage futur.


DAY



L'augmentation de la taille des bougies sur les dernières séances montre le renforcement du courant vendeur.

La mèche basse du dernier chandelier est une réponse au support de 130.73, point bas du 14 novembre dernier. Sa rupture favorisera la reprise de la baisse avec pour cible les supports de moyen terme.

Le point bas de la matinée sur 130.85 pourrait dessiner avec la précédente chandelle un support secondaire en creux en pince. Dans ce contexte, un maintien prolongé des prix au-dessus de ce support incitera les vendeurs à réaliser une partie de leurs gains. Mais ces rachats devront être relayés par la formation d'un courant acheteur pour envisager une remise en question du mouvement de baisse actuel.

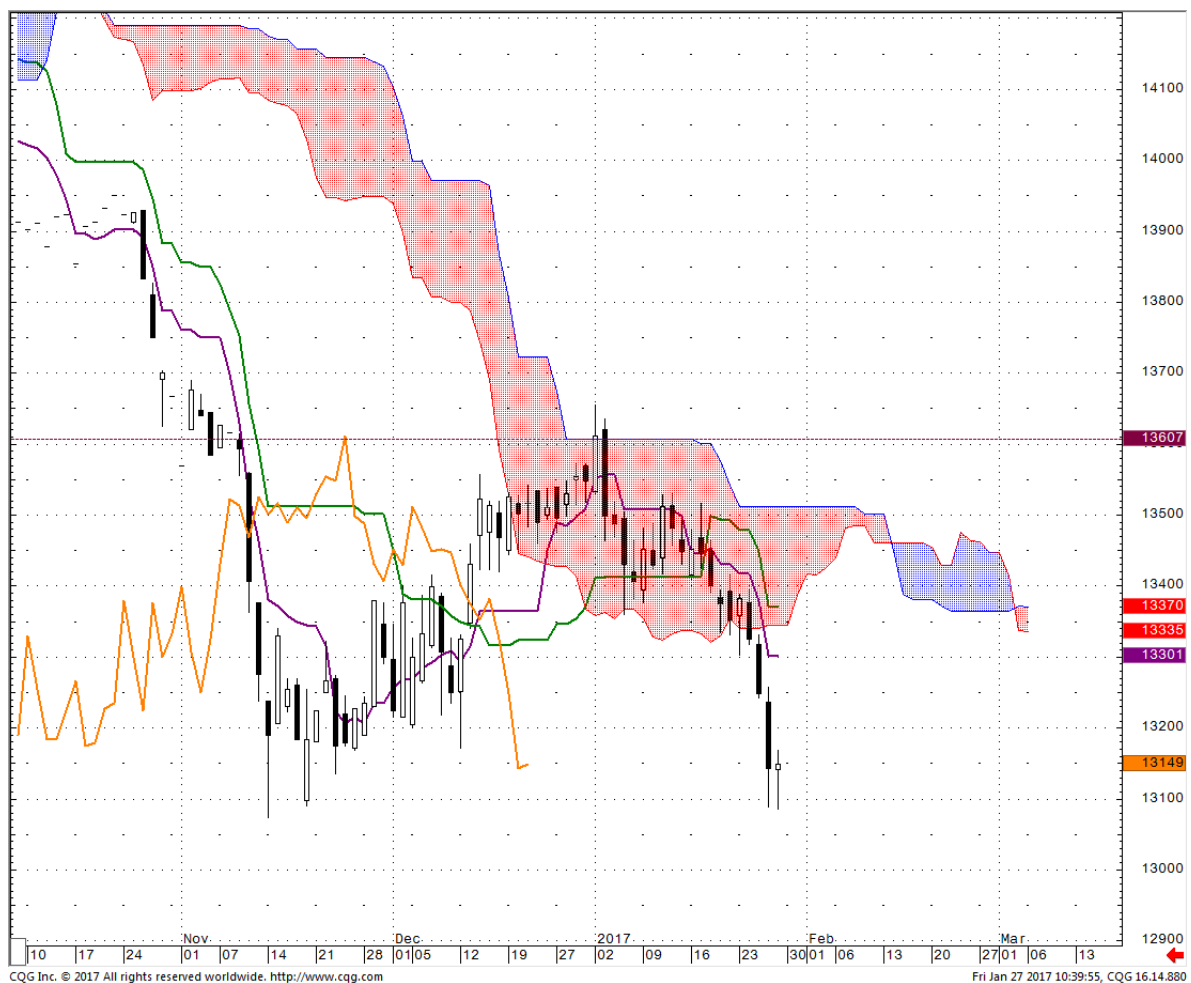

L'environnement est baissier sur le court terme depuis que les prix et la LS sont passés sur leur nuage.

L'évolution à la baisse peut se faire maintenant sans contrainte sur cette unité de temps. Les supports seront recherchés sur les unités de temps supérieures, weekly et monthly.

Au-dessus de 130.85, la KS restera plate et servira de résistance sur 133.70.

ATTAL JEAN-LUC
(Définition des termes)

$$TS \text{ (mauve)} = \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$$

sur les 9 dernières périodes

$$KS \text{ (vert)} = \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$$

sur les 26 dernières périodes

LS (orange) = clôture

décalée de 26 périodes en arrière

$$SSA \text{ (bordure du nuage)} = \frac{TS + KS}{2}$$

projetée 26 périodes en avant

$$SSB \text{ (bordure opposée du nuage)} = \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$$

sur les 52 dernières

périodes, projetées 26 périodes en avant

Unités de temps :

W: weekly

D: daily

H4: base 4 heures

H1 : base horaire

30M : base 30 minutes