


Daily

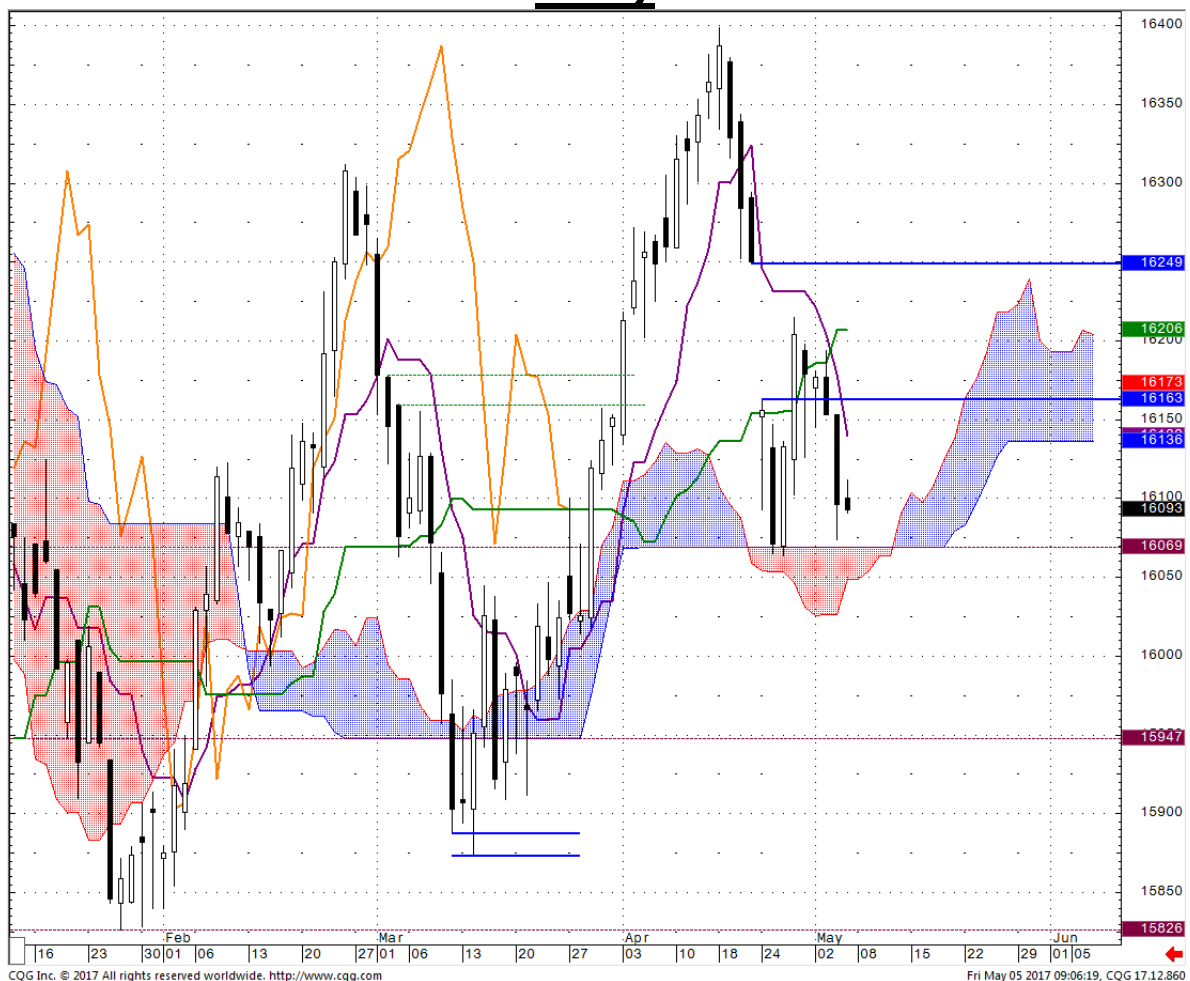

Le contrat a testé une nouvelle fois son support de 160.69 avec un plus bas en séance à 160.74.

Ce support testé par deux fois risque de s'affaiblir si les baissiers poursuivent leurs assauts.

La mèche basse de la dernière chandelle est positive mais elle a au dessus d'elle une résistance solide matérialisée par son haut sans mèche de 161.53.

Le contexte n'a pas changé mais une cassure de 160.69 traduira la possibilité de voir les prix entrer dans un environnement baissier de court terme.

Je rappelle que la fenêtre baissière ouverte le 24 avril dernier impactera négativement les prix tant que son point haut de 162.49 ne sera pas invalidé par une clôture.

Dans ce contexte, 161.53, 162.15 et 162.49 seront les résistances à dépasser pour envisager une sortie de cette phase d'hésitation qui est dominée par les vendeurs.

Face à ces résistances, le support de 160.69 devra tenir pour ne pas favoriser le contexte baissier.

Une analyse détaillée de l'action des prix sur 160.69 montre que le 25 et 26 avril, les prix ont été jugés trop bas sur ce niveau. Cela n'a pas été le cas hier lorsque le contrat s'est approché du support. De nouveaux tests sont alors à prévoir avec les risques que cela comporte pour le point.

ATTAL JEAN-LUC

(Définition des termes)

$$\begin{aligned} TS \text{ (mauve)} &= \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2} && \text{sur les 9 dernières périodes} \\ KS \text{ (vert)} &= \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2} && \text{sur les 26 dernières périodes} \\ LS \text{ (orange)} &= \text{cl\^oture} && \text{décalée de 26 périodes en arrière} \\ SSA \text{ (bordure du nuage)} &= \frac{TS + KS}{2} && \text{projetée 26 périodes en avant} \\ SSB \text{ (bordure opposée du nuage)} &= \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2} && \text{sur les 52 dernières} \\ &&& \text{périodes, projetées 26 périodes en avant} \end{aligned}$$

Unités de temps :

W: weekly

D: daily

H4: base 4 heures

H1 : base horaire

30M : base 30 minutes