


Bund

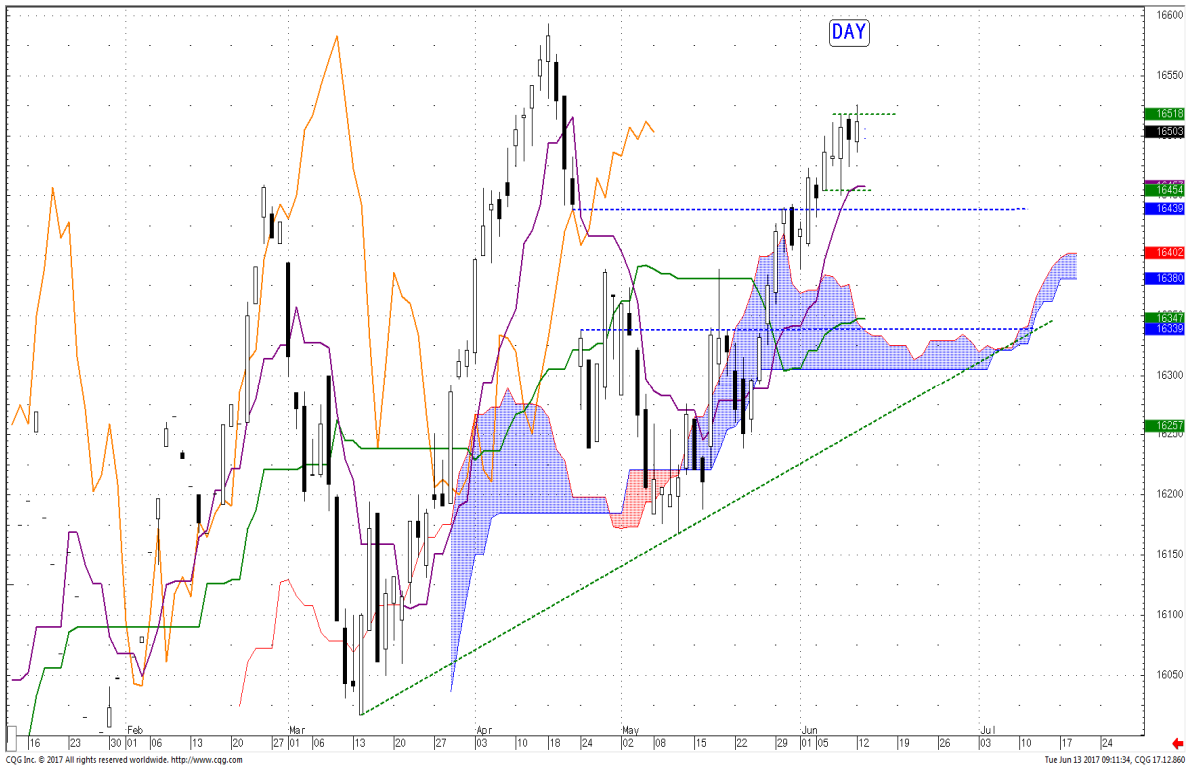

Le contrat Bund a tracé une résistance sous la forme d'un sommet en pince sur 165.18. Le dépassement temporaire hier en matinée renforce ce point. Les acheteurs ont pris note que la résistance est un obstacle à une poursuite de la progression des cours. Si la situation devait perdurer, ils seraient alors enclins à réaliser des gains.

Pour autant nous ne sommes pas encore dans un contexte favorable à un retournement. Même si le nuage noir de vendredi renforce la probabilité d'une baisse, ces structures sont des alertes baissières et non pas des formations de retournement.

Le contrat se place dans un contexte d'affaiblissement plus que de retournement. L'affaiblissement d'une tendance n'implique pas toujours un retournement des prix et si un changement de direction voit le jour, il est en général limité.

Dans cet environnement, sous 165.18, la correction attendue devrait se limiter au obstacles proches du niveau actuel des prix. 164.50-54, niveau de la TS et point bas de la mèche du 08 juin sera le premier support avant la zone comprise entre 163.90 et 163.80, qui reprend respectivement un retracement à 38.2% et un ancien plat de KS.

ATTAL JEAN-LUC

(Définition des termes)

$$TS \text{ (mauve)} = \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$$

sur les 9 dernières périodes

$$KS \text{ (vert)} = \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$$

sur les 26 dernières périodes

LS (orange) = clôture

décalée de 26 périodes en arrière

$$SSA \text{ (bordure du nuage)} = \frac{TS + KS}{2}$$

projetée 26 périodes en avant

$$SSB \text{ (bordure opposée du nuage)} = \frac{\text{plus haut} + \text{plus bas}}{2}$$

sur les 52 dernières

périodes, projetées 26 périodes en avant

Unités de temps :

W: weekly

D: daily

H4: base 4 heures

H1 : base horaire

30M : base 30 minutes